


Anschlussmöglichkeiten für Betriebsart BA0

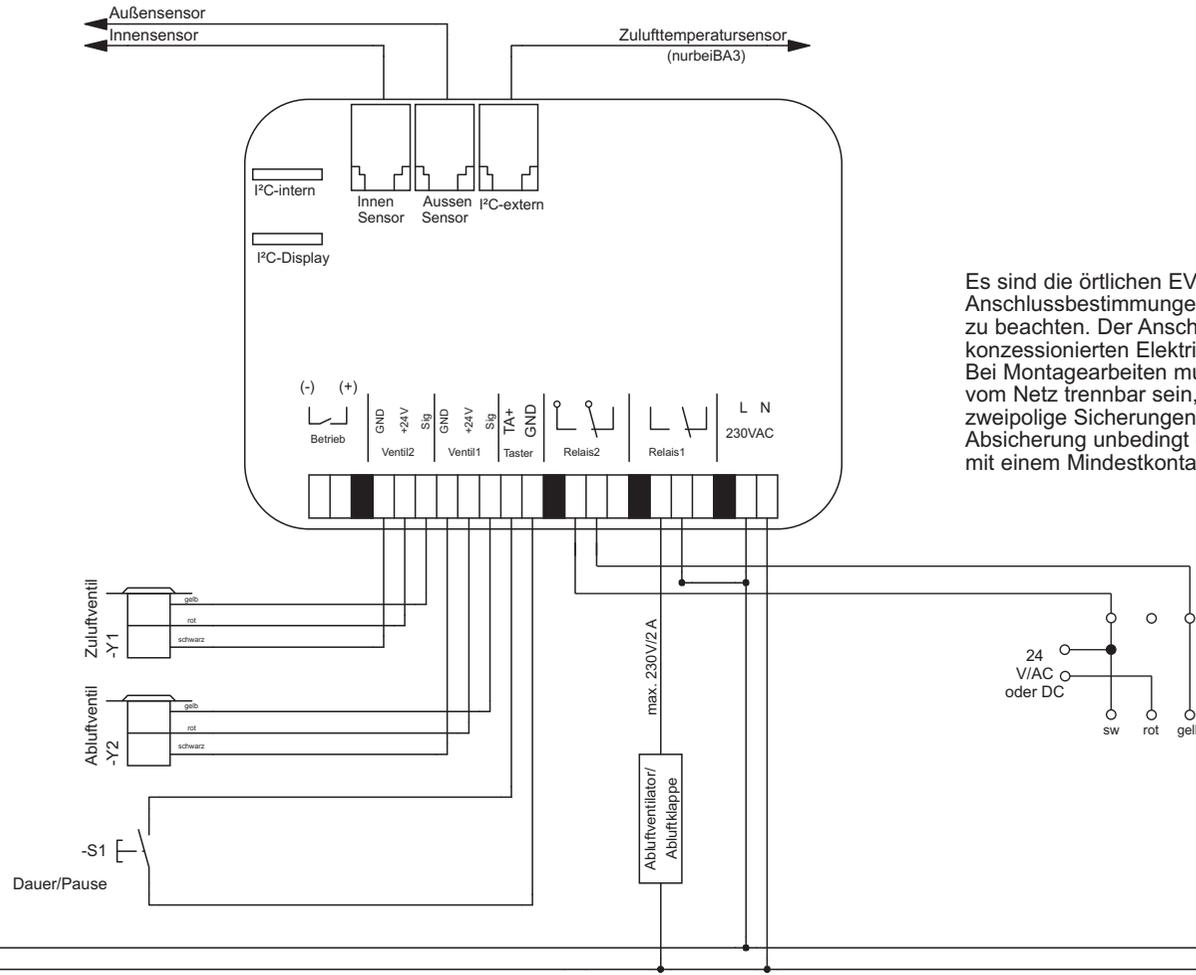

Es sind die örtlichen EVU-Bestimmungen und Anschlussbestimmungen gemäß VDE0100 zu beachten. Der Anschluss darf nur von einem konzessionierten Elektriker durchgeführt werden. Bei Montagearbeiten muss das Lüftungsgerät allpolig vom Netz trennbar sein, d.h. entweder sind zweipolige Sicherungen oder bei einpoliger Absicherung unbedingt ein zweipoliger Schalter mit einem Mindestkontaktabstand von 3mm zu verwenden.

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|
| | | 28.08.2006 | BerndMeier | Datum | 09.03.2006 | | | | Anlage | |
| | | | | Bearb. | BerndMeier | | | | Ort | |
| | | | | Gepr. | | | | | Blatt-Nr. 1 | |
| Zustand | Änderung | Datum | Name | Norm | Urspr. | Ers.für | Ers.durch | Anschlussplan für BA0 | | BivonAnz 1/2 |